


5.4.3 电气配线图

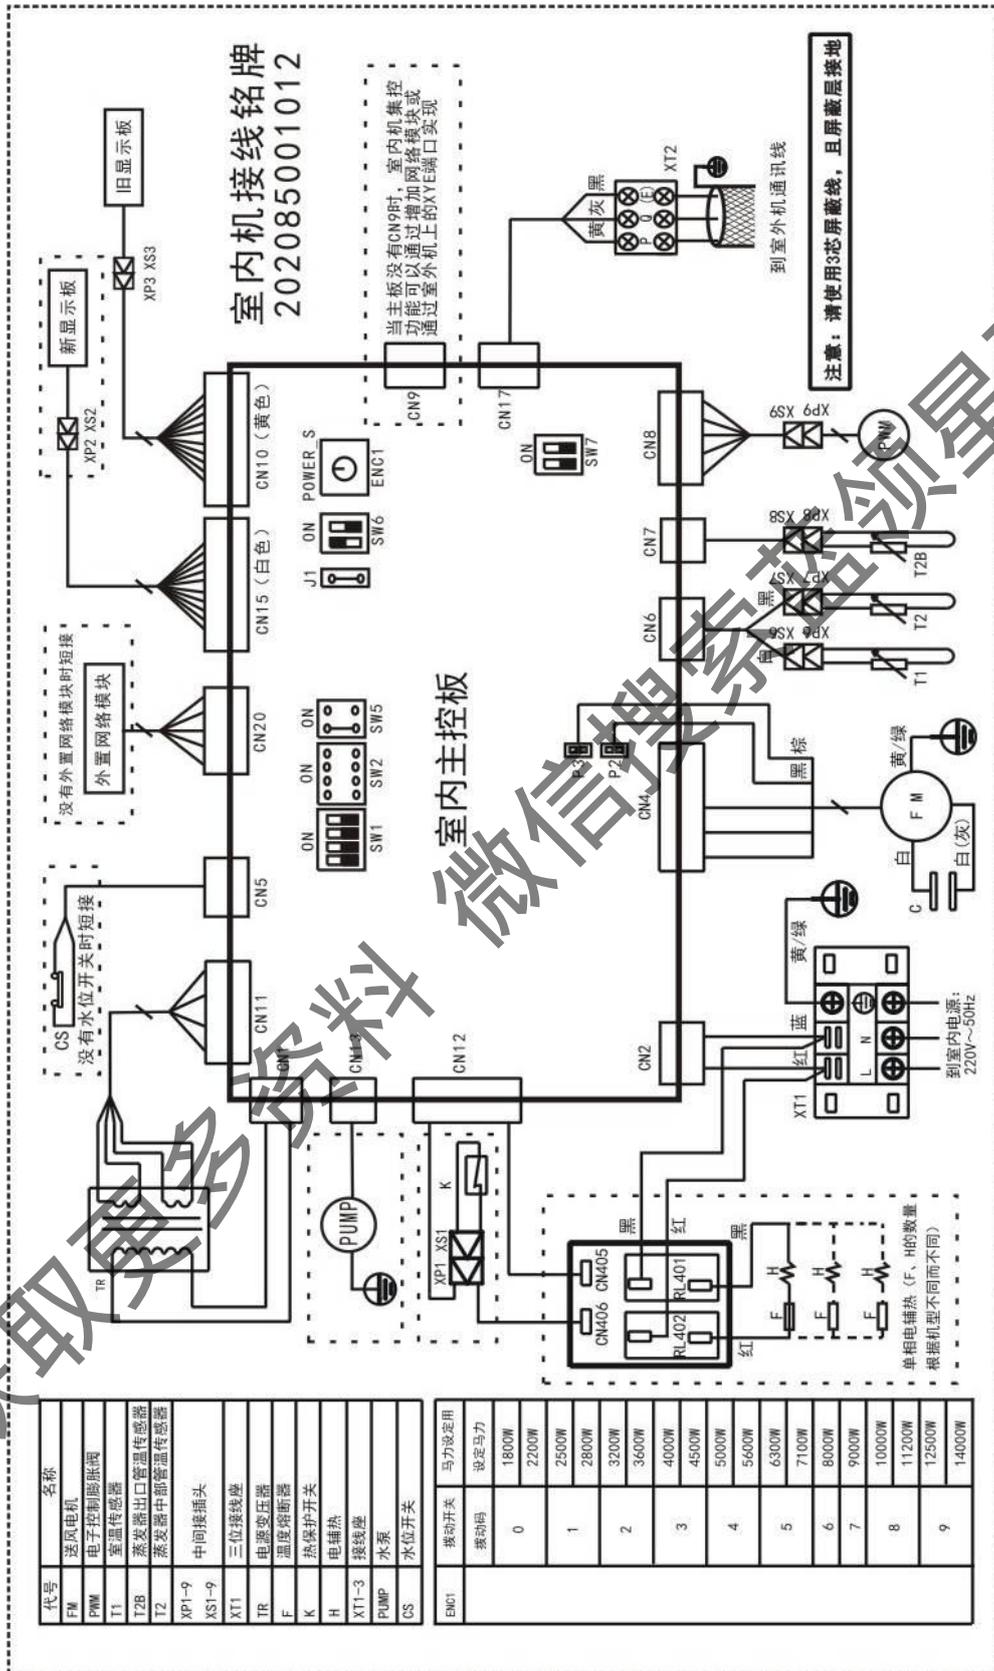

代号	名称
FM	送风电机
PWM	电子控制脚膨胀
T1	室温传感器
T2B	蒸发器出口管温传感器
T2	蒸发器中前管温传感器
XP1-9	中间接头
XS1-9	三位接线座
XT1	电源变压器
TR	温度熔断器
F	热保护开关
K	电辅热
XT1-3	接线座
PUMP	水泵
CS	水位开关

拨动开关	马力设定用
拨动码	设定马力的
0	1800W
1	2200W
2	2500W
3	2800W
4	3200W
5	3600W
6	4000W
7	4500W
8	5000W
9	5600W