

艾默生 EPC48120/1800-HC4 工程安装指导

编写人员: 罗浩鹏

地点: 梅州梅县交警支队

时间: 2016/02/03

设备名称	艾默生 EPC48120/1800-HC4
设备型号及识别	<p>设备型号: 艾默生 EPC48120/1800-HC4</p>   <p>型号 (MODEL): EPC48120/1800-HC4 输入 (INPUT): 200-240V~, Max 50A, 50/60Hz 输出 (OUTPUT): -48V $\bar{\text{---}}$, Max 120A 防护等级 (Protection Level): IP55 序列号 (S/N):</p> <p>艾默生网络能源有限公司 Emerson Network Power Co., Ltd. 50 中国制造 MADE IN CHINA</p>

监控单元
型号版本
及识别



通讯接口: RS232
 监控板: DB9 公头, 引脚定义为 2(收)、3(发)、5(地)
 工程接线: 直接用 485 转换头插上即可:

工程接线: 直连线

FSU RS485-8 接口


开关电源直插 485 转 232 转换器

GND-----GND

A-----T/R+

B-----T/R-

接口识别
与
接线方法
及示意图

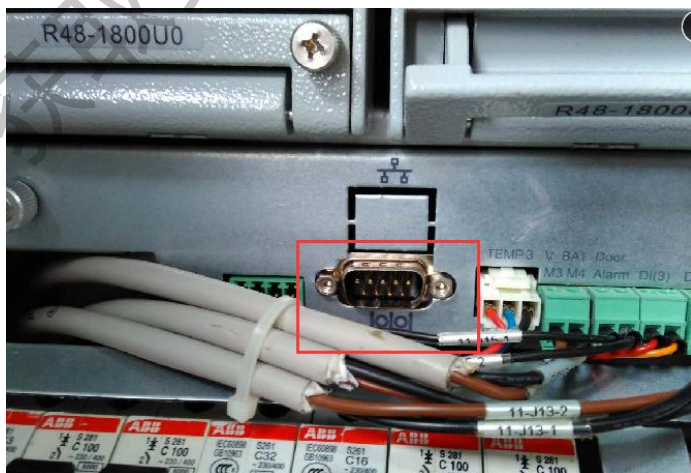

调测说明	<p>用唐老鸭发送: 波特率 9600 无校验 8 数据位 1 停止位 发送: 7E 32 30 30 31 34 30 34 46 30 30 30 30 46 44 39 46 0D 返回如下以 7E 开头的指令为通信正常。 接收: 7e 32 30 30 31 34 30 30 30 30 30 30 46 44 42 39 0d 选择如下协议库:</p> 
其它特殊情况说明	<p>如果接入 8030 后跟踪 ss 日志没有返回, 确认接线没问题后, 换一个 8030 的串口试试, 优先尝试串口 8、1、2、3</p>

获取更多资料 微信搜索 蓝盟星球