


珠江 CU2000H 工程安装指导

编写人员: 冯全军 地点: 云浮罗定莫村 时间: 2015/12/22

设备名称	珠江 CU2000H
设备型号及识别	<p>此柜子顶端没有  字样</p> 

监控单元型号版本及识别

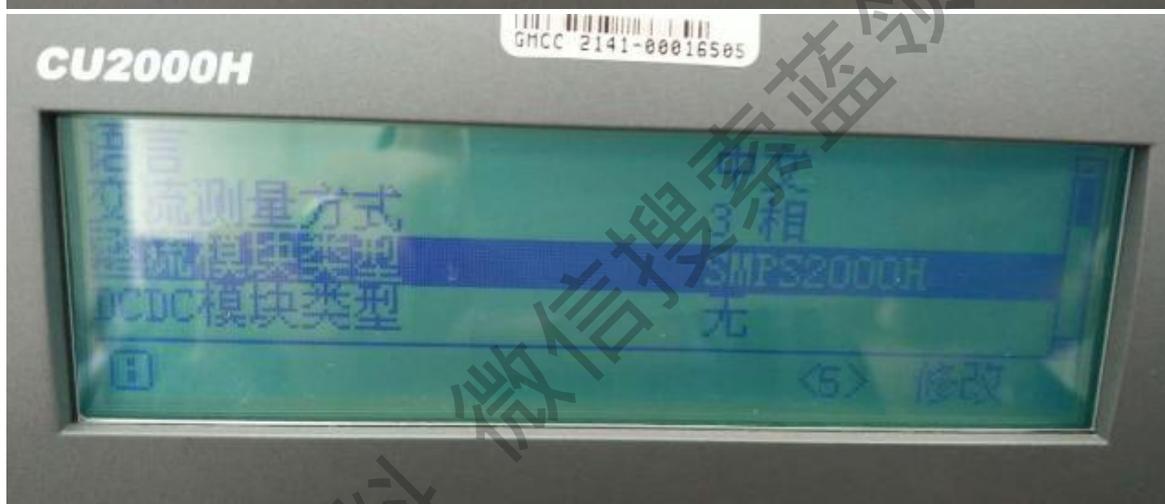


设置通信地址为 1，设置前进入“通信设置”，修改地址提示输入密码为“123456”



通讯接口: RS232 (可以直接插 485 转换头, 位置合适)
工程接线: 直连线

接口识别与
接线方法及
示意图

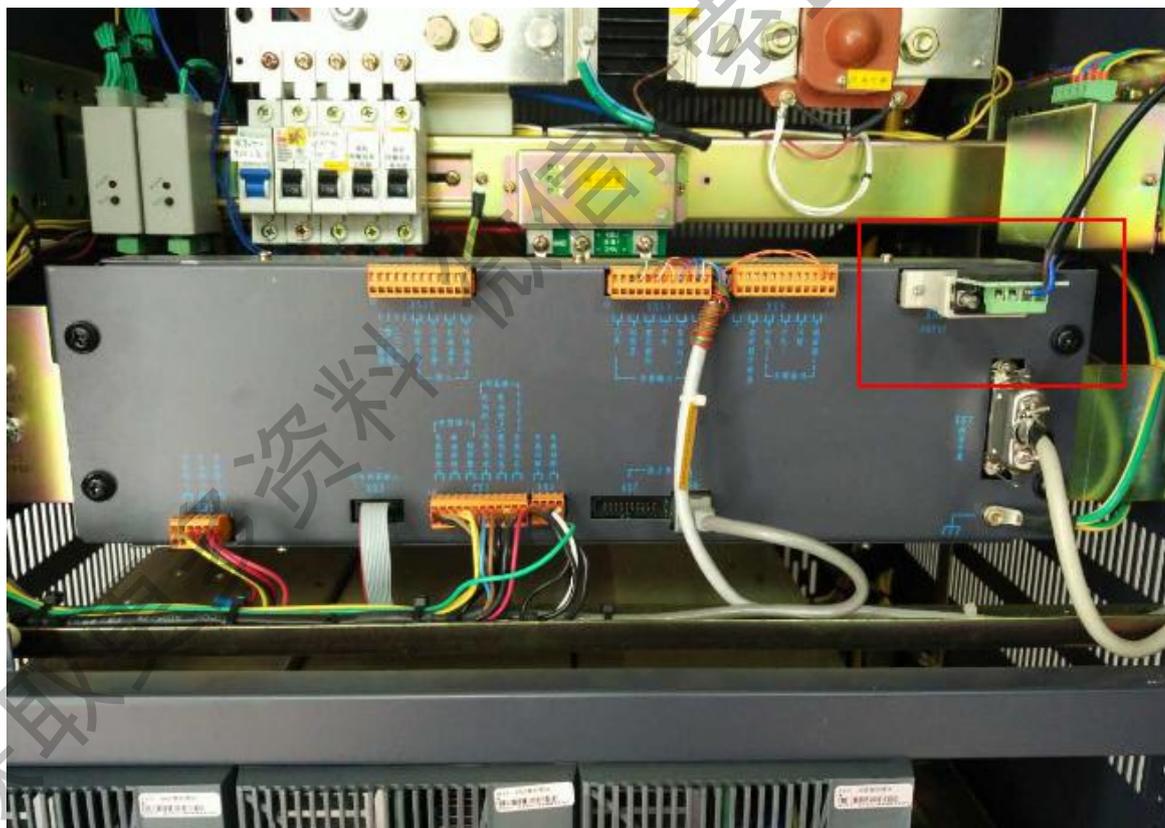

选择如下协议库:

调测说明

珠江-监控模块: CU2000H 整流模块: lib06CU2000A.so
SMPS 2000H (波特率2400,N,8,1)

其它特殊情况说明	 <p>注意区分：此柜子顶端没有与 PRS1000H 不同字样</p>
----------	---

获取更多资料 微信搜索蓝领星球