

13 配线施工图

三菱重工
高温水源热泵


图 13-1 所示为记载有主电源、控制电源、副机及客户连接信号的配线施工要领图。

客户需要时，请对客户连接信号进行配线与监视。有关其他选购件输出，请另行垂询本公司。



13
配线施工图

图 13-1 热泵 配线施工要领图

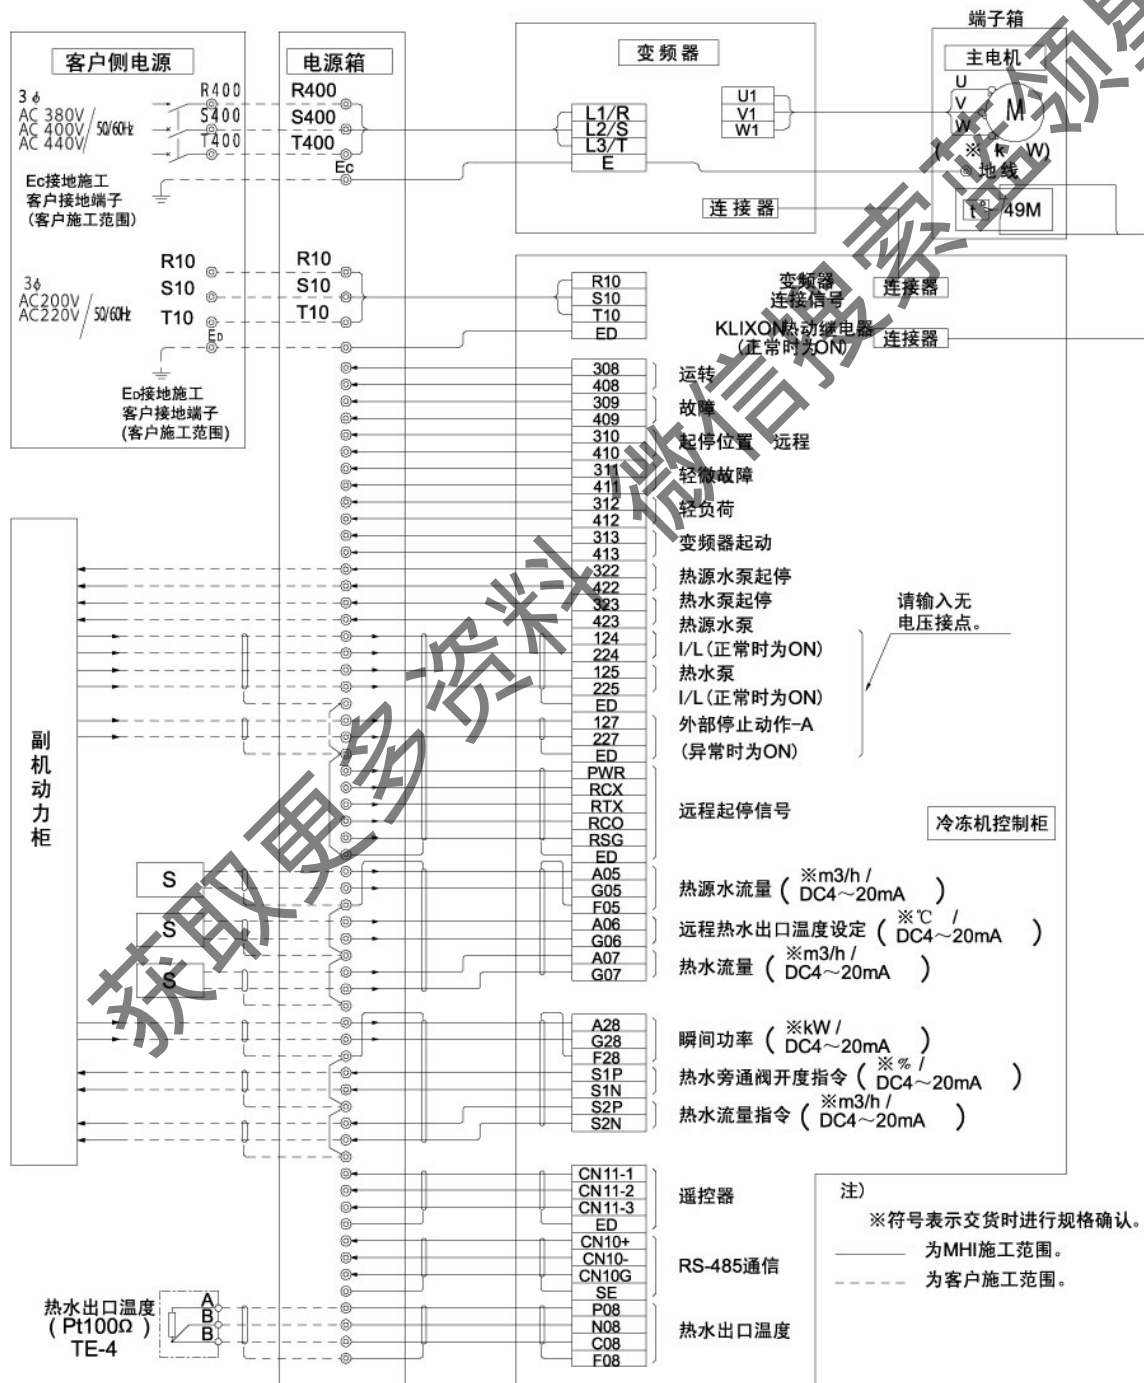

12
瞬间停电动作