

索德瑞电源 SP3U-4890 工程安装指导

编写人员: 陈灿辉 地点: 云浮 时间: 2015/11/28

设备名称	深圳索德瑞电源-SP3U-4890
设备型号及识别	<p>设备型号: SP3U-4890</p> 




空间太小，型号照片实在不好拍。

监控单元
型号版本
及识别



获取更多资料

接口识别
与
接线方法
及示意图

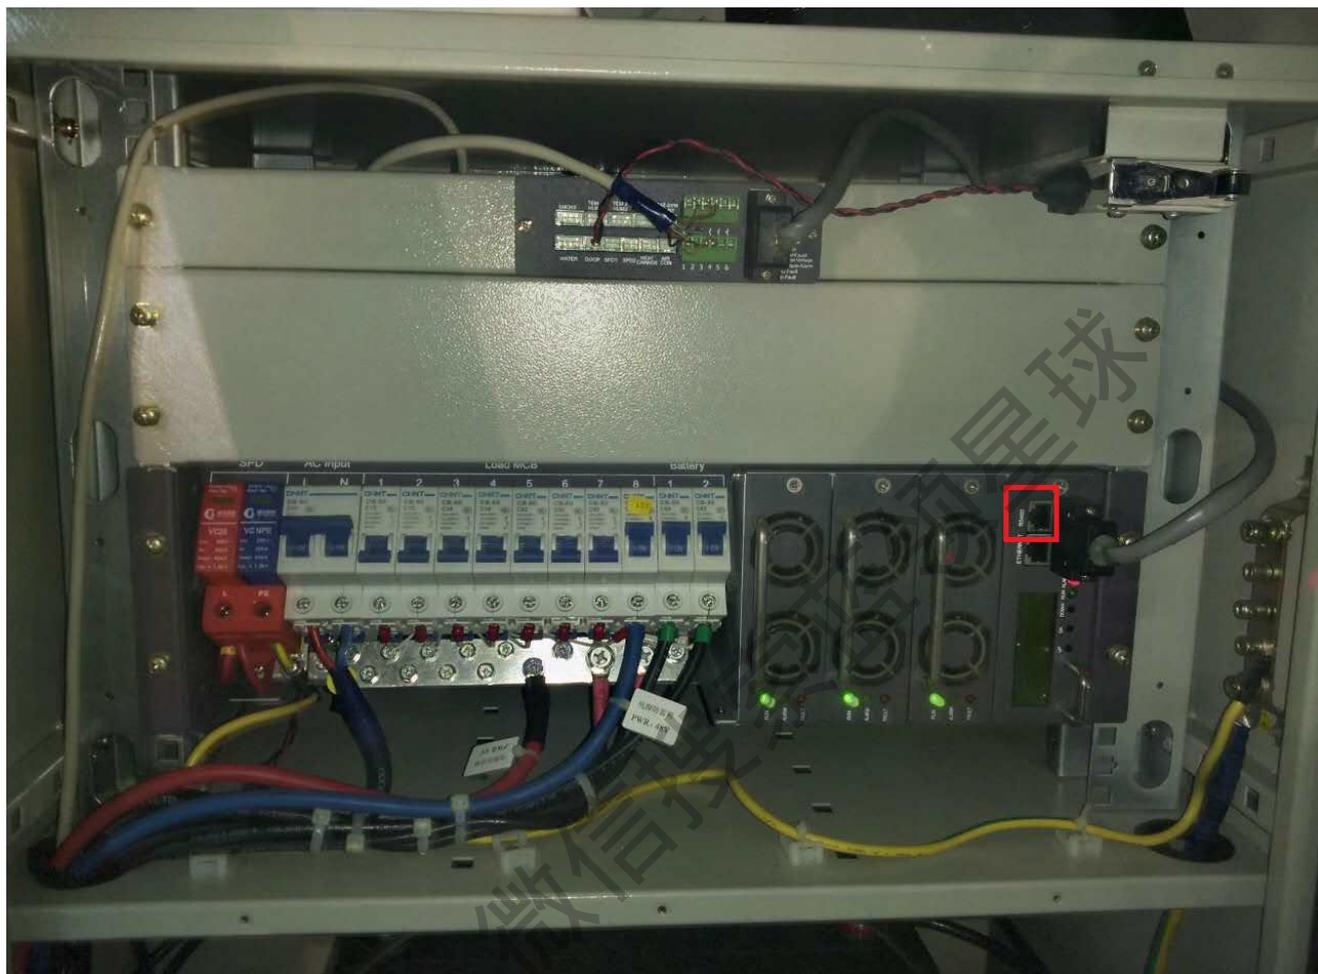

通讯接口: RJ45 -485 插入网口, 正前方, 从左到右 2+ 3-
 工程接线: 直连线
 监控板(2 橙 A).....8030 串口 3 A
 监控板(3 绿白 B).....8030 串口 3 B

调测说明

选择如下协议库:

索瑞德-*SP3U-4890

lib06SORODEC.so

其它特殊
情况说明