


MDV4+数码涡旋智能多联中央空调

13.5.2 电源及信号线的配线

- 1) 室内机电源请使用与室外机不同的专用电源。
- 2) 连接同一室外机的各室内机电源、漏电保护器、使用开关应通用。
- 3) 室内机电源线接在标识为“L、N”的端子上，室内机信号线接在标识为“P、Q、E”的端子上且与室外机接线端子上的“P、Q、E”一一对应，不得接反。
- 4) 到集控器通讯线、室外机通讯线参考下图。室内外机系统通讯线连接方式，屏蔽层仅在一处接地。

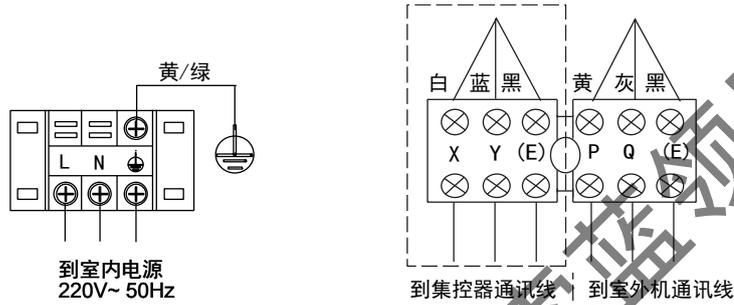

13.5.3 电气配线图

