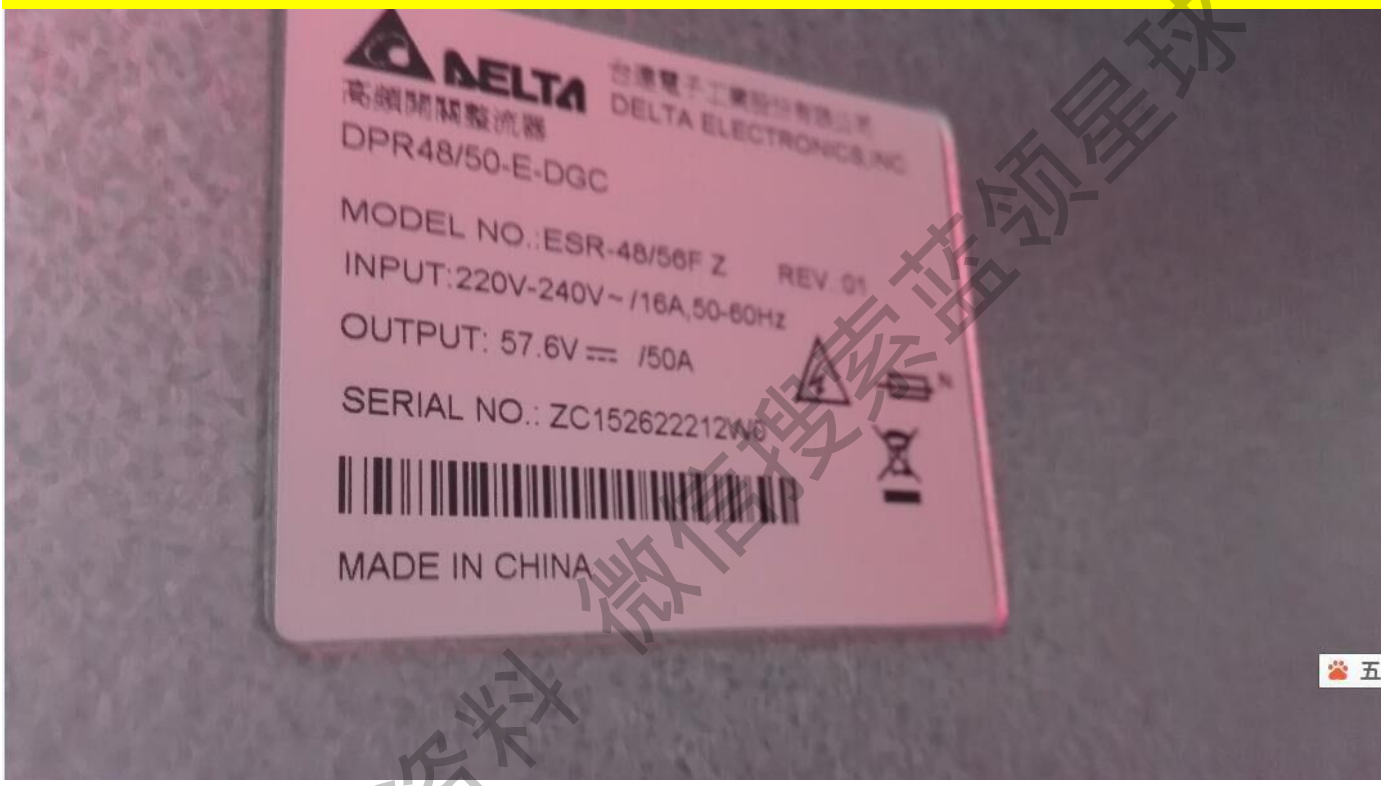


## 中达 DPR48/50-E-DGC 工程安装指导

编写人员: 李文

地点:

时间:

设备名称	中达电源
设备型号及识别	<p>DPR48/50-E-DGC</p>  <p>获取更多资料 微信搜索 蓝领星球</p> <p>五</p>



CUC12H



监控单元型号版本及识别

接口识别与接线方法及示意图

通讯接口: RS485

工程接线: 485 直连

- GND..... (GND)
- 485-B..... (B)
- 485-A..... (A)



调试指令:

波特率 9600 无校验 8 数据位 1 停止位

发送: 7e 32 30 30 31 34 30 34 46 30 30 30 30 46 44 39 46 0d

返回如下以 7E 开头 0D 结尾的指令为通信正常。

接收: 7E 32 30 30 31 34 30 30 30 30 30 30 46 44 42 39 0D

协议选择:

中达-*监控模块: CUC12H 参考型号:DPR48	lib06CANCSU.so
-----------------------------	----------------

其它特殊情况说明