

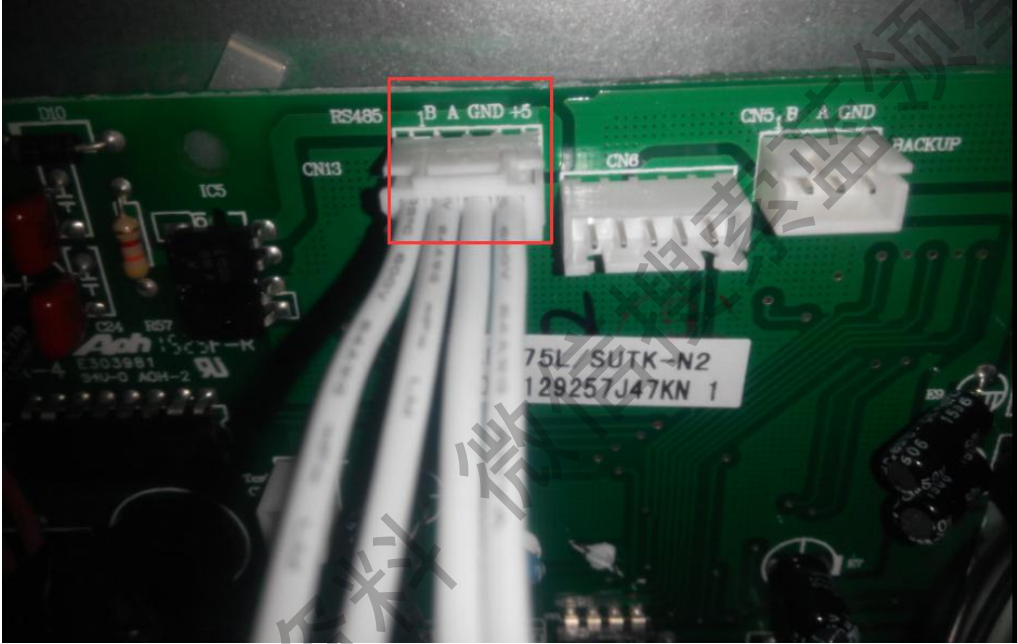
科龙空调 KF-75LW/SUTK-N2 工程安装指导

编写人员: 李文

地点:

时间:

设备名称	科龙空调
设备型号及识别	<p>科龙空调 KF-75LW/SUTK-N2</p>   <p>中国能效标识 CHINA ENERGY LABEL 科龙空调 KF-75LW/SUTK-N2</p> <p>生产者名称 规格型号</p> <p>耗能低 1 2 3 耗能高</p> <p>能效比 3.27 2295 7500</p>

<p>监控单元 型号版本 及识别</p>			
<p>接口识别 与 接线方法 及示意图</p>	<p>通讯接口: RS2485 工程接线: 空调 (A).....FSU (A) 空调 (B).....FSU (B)</p> 		
<p>调测说明</p>	<p>协议选择:</p> <table border="1" data-bbox="256 1384 1449 1429"> <tr> <td data-bbox="256 1384 1007 1429">科龙-特种空调-CON-KS V3.0-电总</td> <td data-bbox="1011 1384 1449 1429">lib15CONKS. so</td> </tr> </table>	科龙-特种空调-CON-KS V3.0-电总	lib15CONKS. so
科龙-特种空调-CON-KS V3.0-电总	lib15CONKS. so		
<p>其它特殊 情况说明</p>			