

# 8 电源施工要领

MHI HEAT PUMP




## 8.1 电气配线

提供给客户的电源包括主电源（400V 级）与控制电源（200V 级）2 种类型。电源电路图如图 8-1 所示。有关变压器容量与配线断路器的选择，请参阅 8.2 与 8.3 节。

注意

请务必在主电源电路的客户配电盘上设置配线断路器。

图 8-1 主电源与控制电源电路

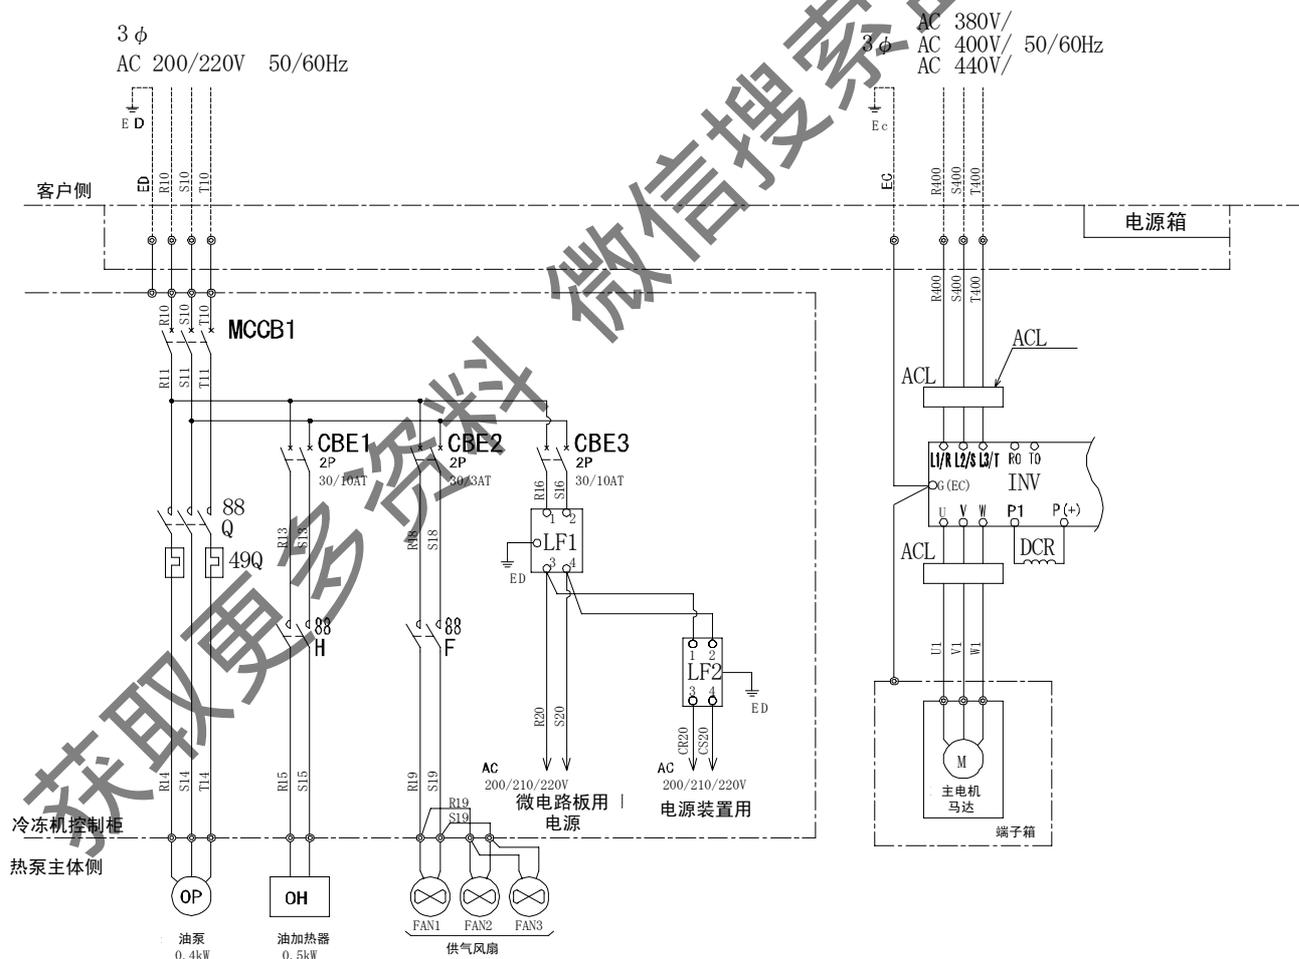

7 设备配置图、起吊要领与重心位置图、配管连接要领图



8 电源施工要领