

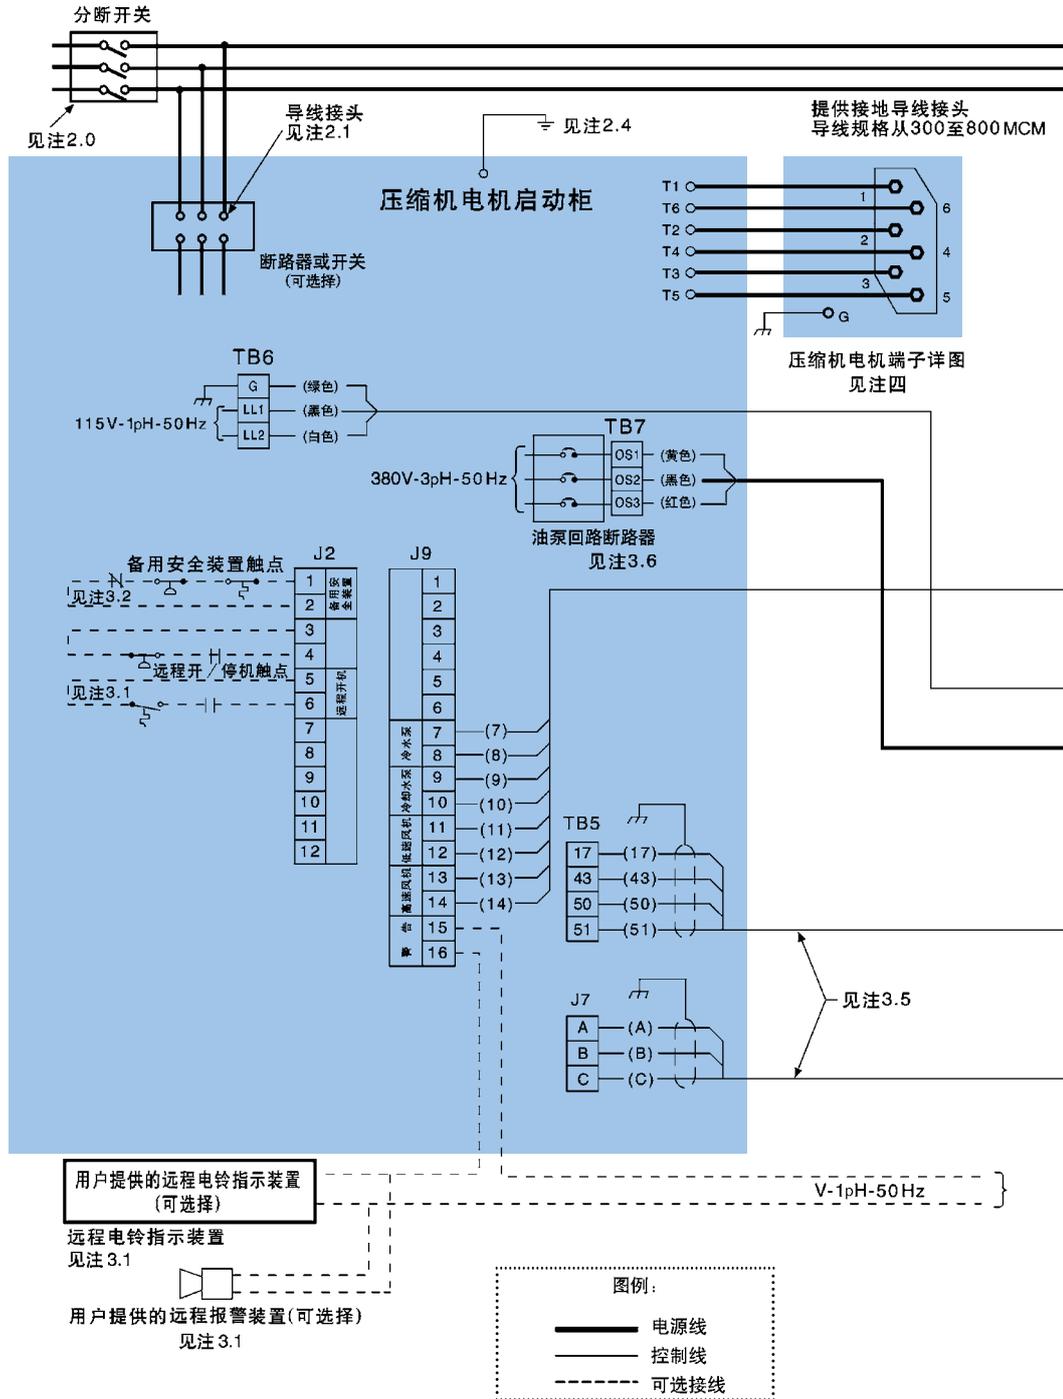
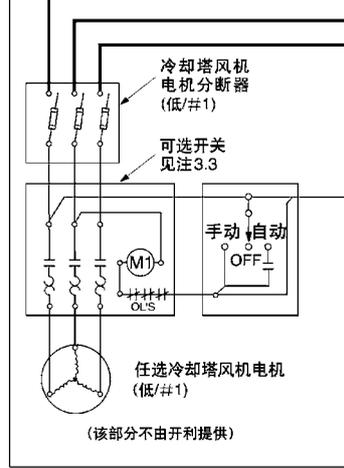


现场接线图


19XR非机载启动柜典型现场接线图(380V-3ph-50Hz)



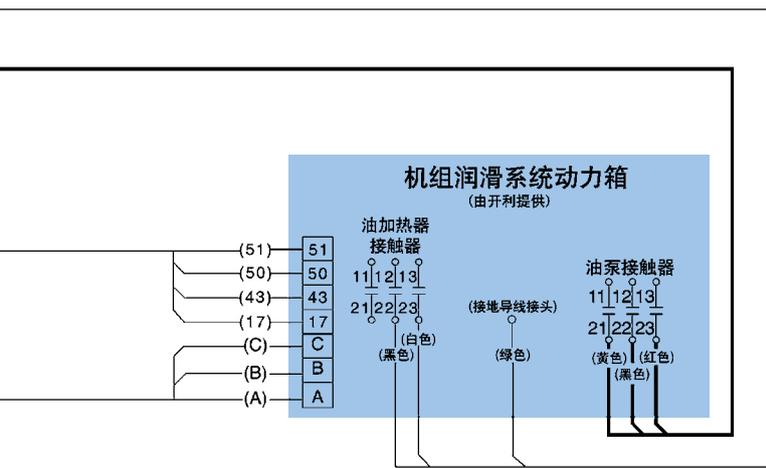


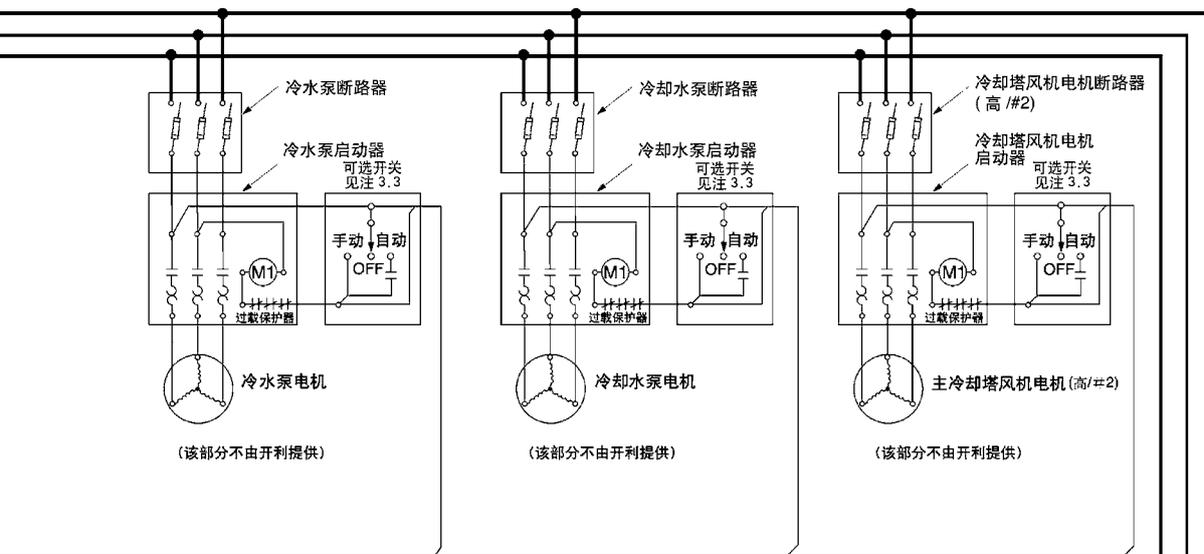

现场接线图

19XR非机载启动柜典型现场接线图(中压/高压)

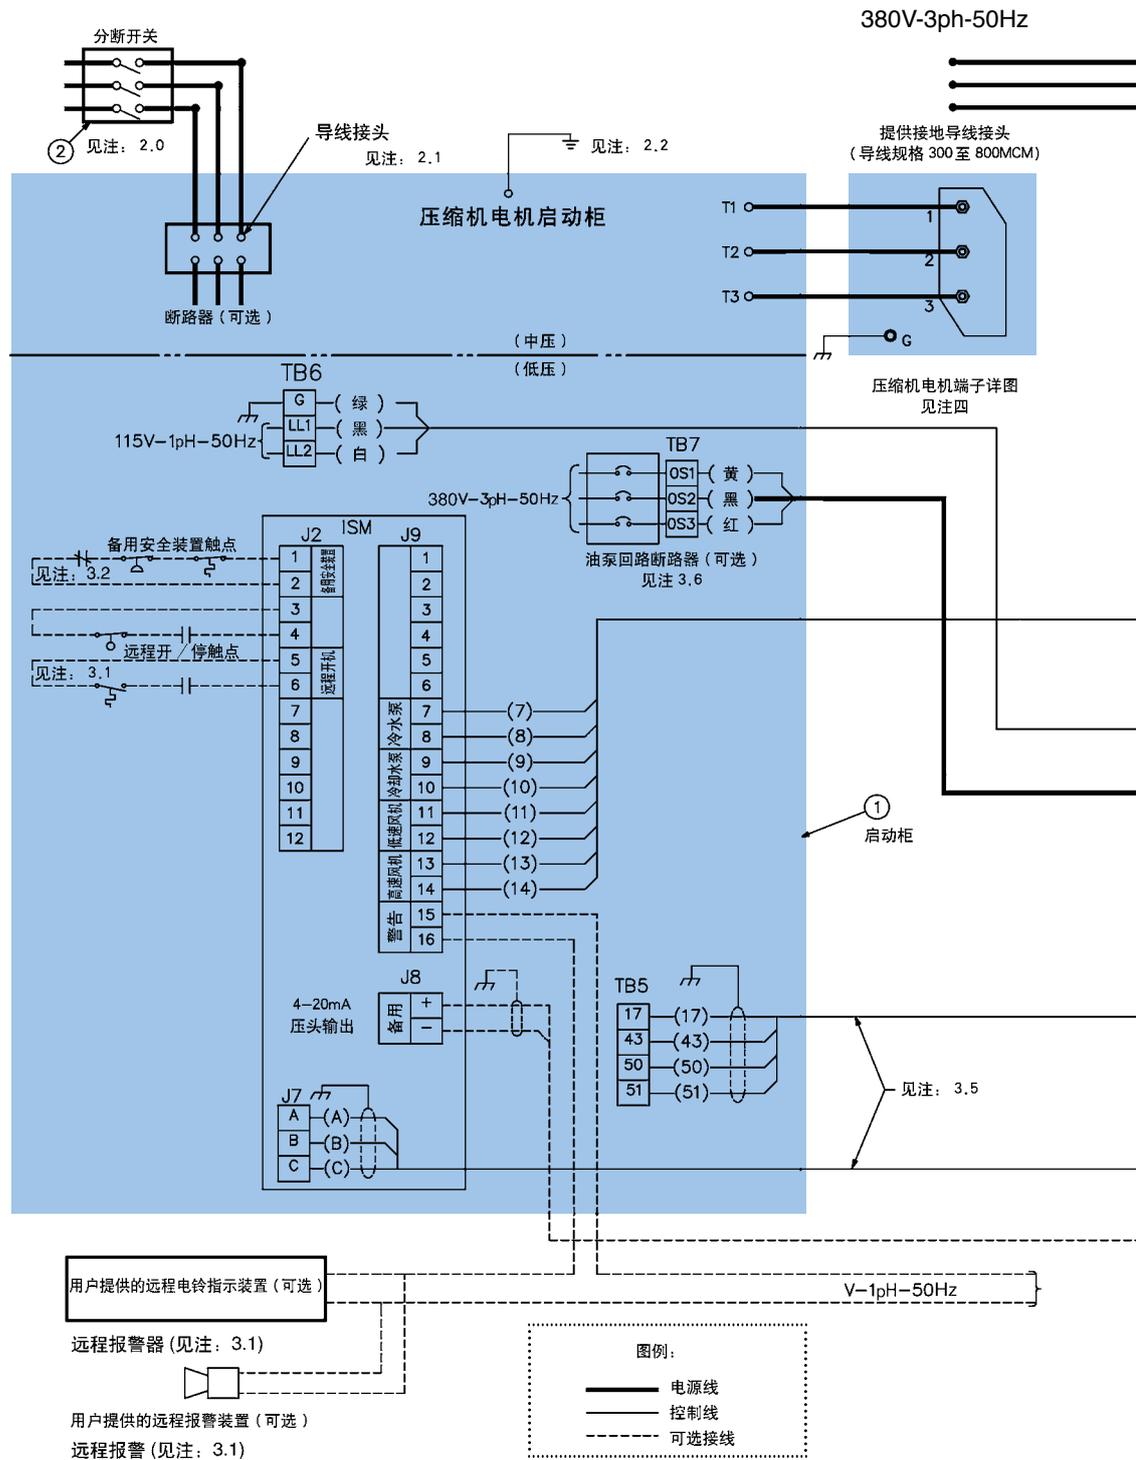


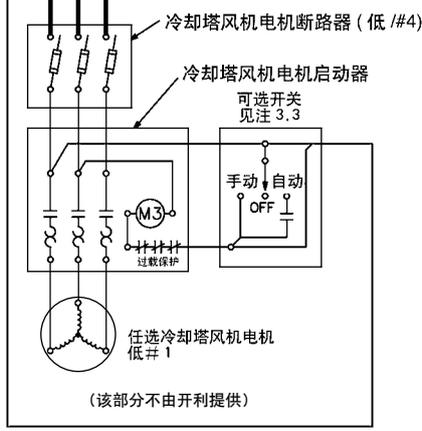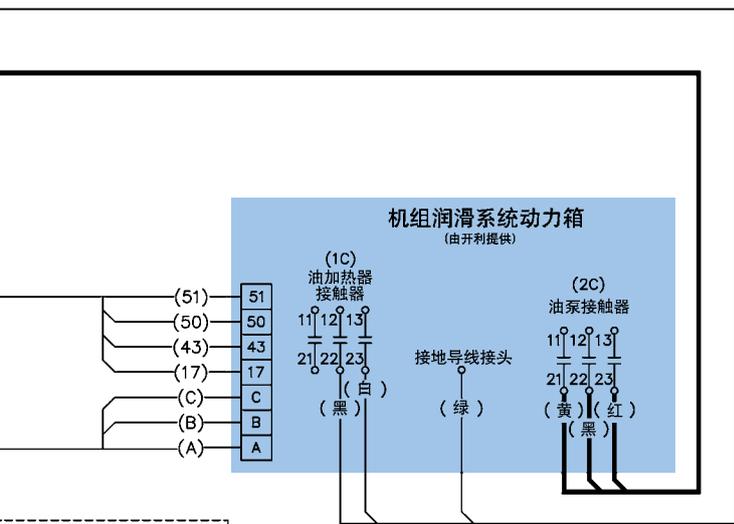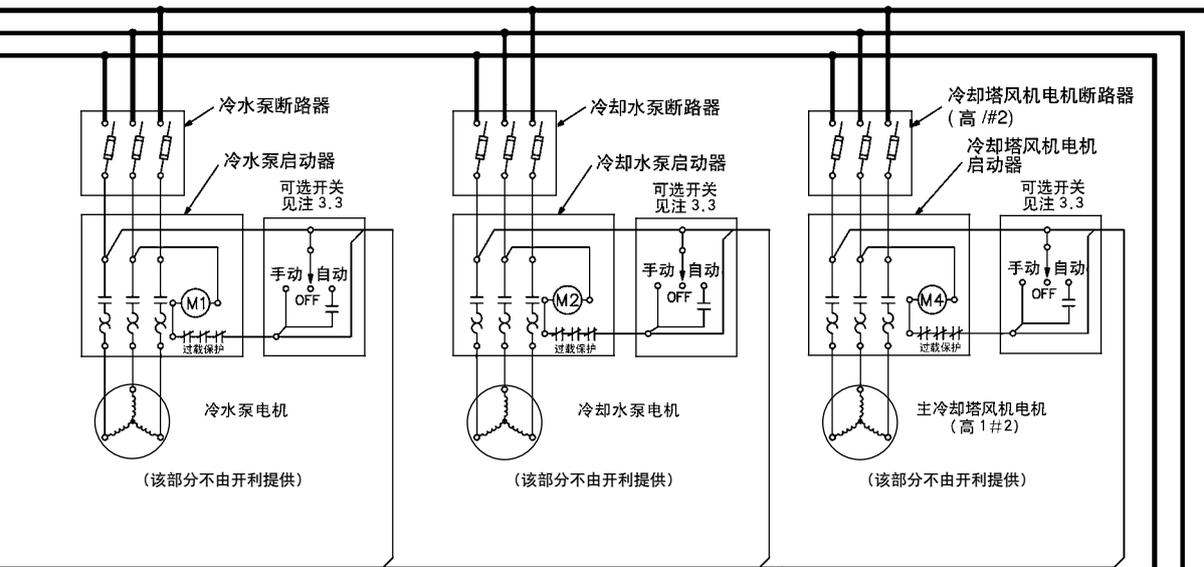


4~20mA 输出 (不由开利提供)
如: 冷却塔旁通阀
冷却塔风机电机转控制
冷却水泵转速控制

现场接线图

19XRV机载变频启动柜典型现场接线图

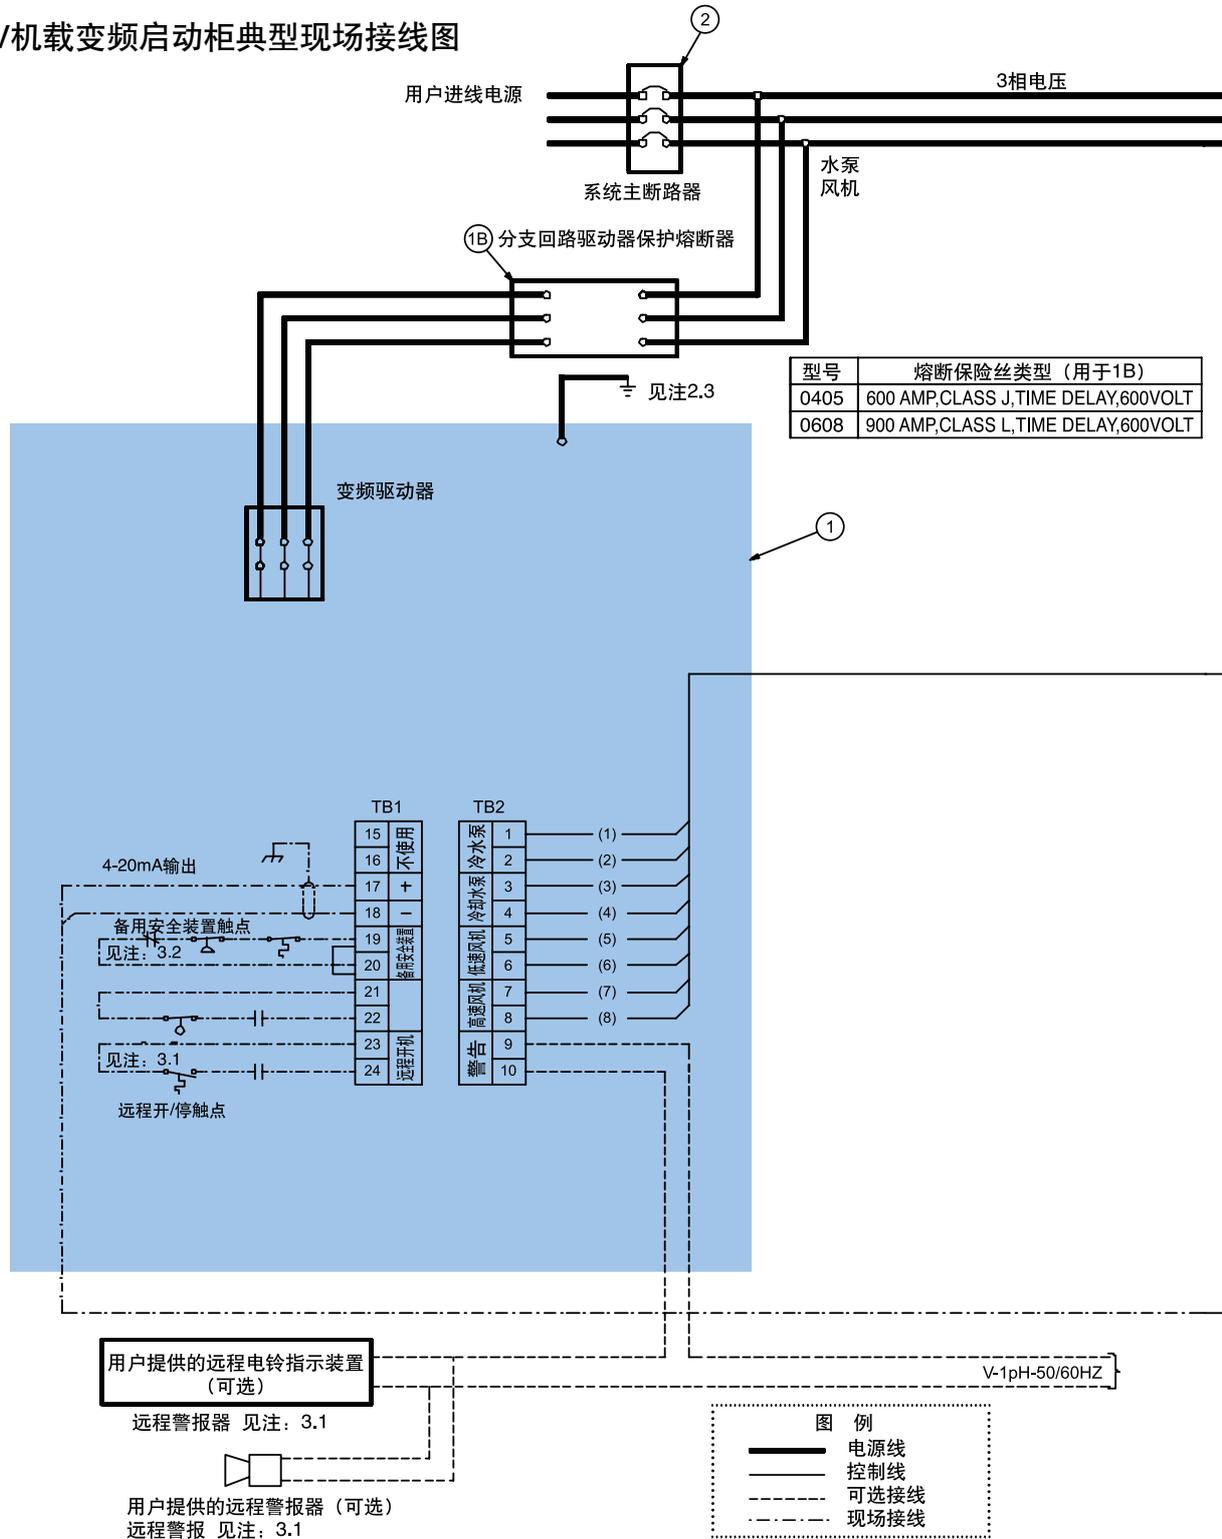

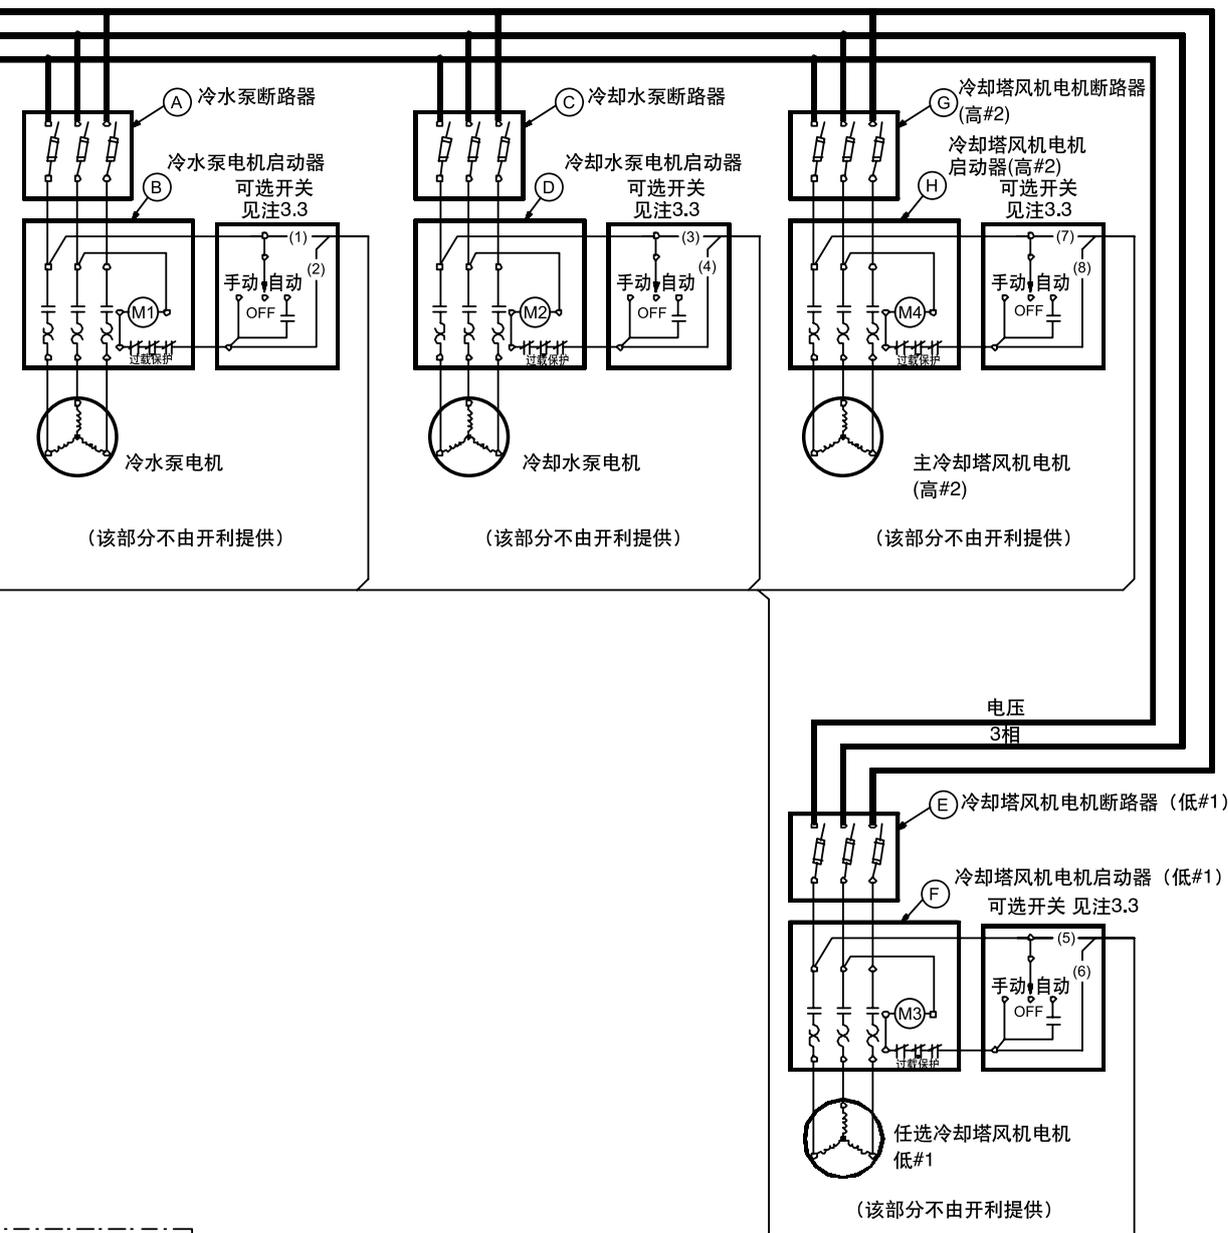

4-20mA输出 (不由开利提供)
 如: 冷却塔旁通阀
 冷却塔风机电机转速控制
 冷却水泵转速控制
 见注3.5