


RY250KMY1L

电气配线图

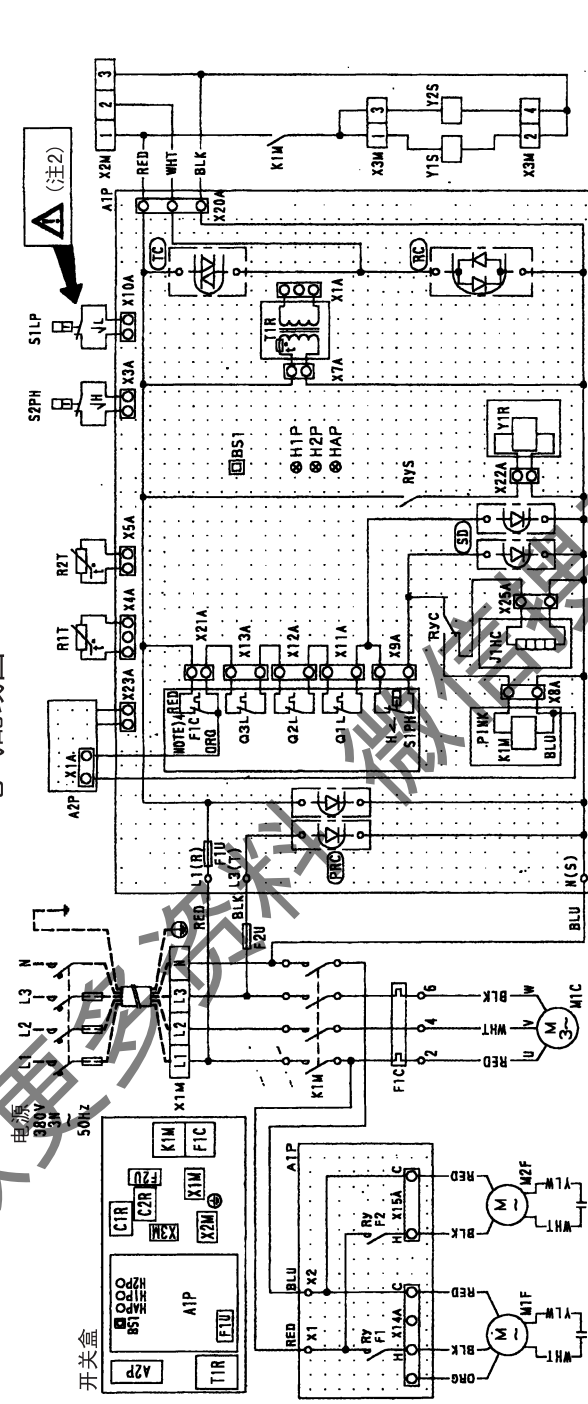

注: 1. 端子板: 连接板
 2. 低压开关短路侧空调制不能运行
 3. 符号表示如下: (BLK:黑 RED:红 ORG:橙 WHI:白 YLW:黄)
 4. 一般的连接断开要通过手动重新设置。

L1- 红	L2- 白	L3- 黑	N- 蓝
A1P	印刷电路板	M1C	电机(压缩机)
A2P	印刷电路板	M1F·M2F	电机(风扇)
B51	按钮(强闭关, 泵关闭)	Q1L·Q2L	过电流继电器(M1C)
C1R·C2R	电容器(M1F·M2F)	·Q3L	·M1F·M2F·M1C)
F1C	过电流继电器(M1C)	F1U·F2U	熔丝(250V, 10A)
F1U·F2U	熔丝(250V, 10A)	H1P·H2P	发光二极管(工作监视器-绿)
H1P·H2P	发光二极管(工作监视器-绿)	J1H	曲轴箱加热器
J1H	曲轴箱加热器	K1M	磁力继电器(M1C)
K1M	磁力继电器(M1C)	RYF1·2	磁力继电器(M1F·M2F)

3D030823-1