


# 电气线路图

CGAK0305AB / 0505FB / 0605AB

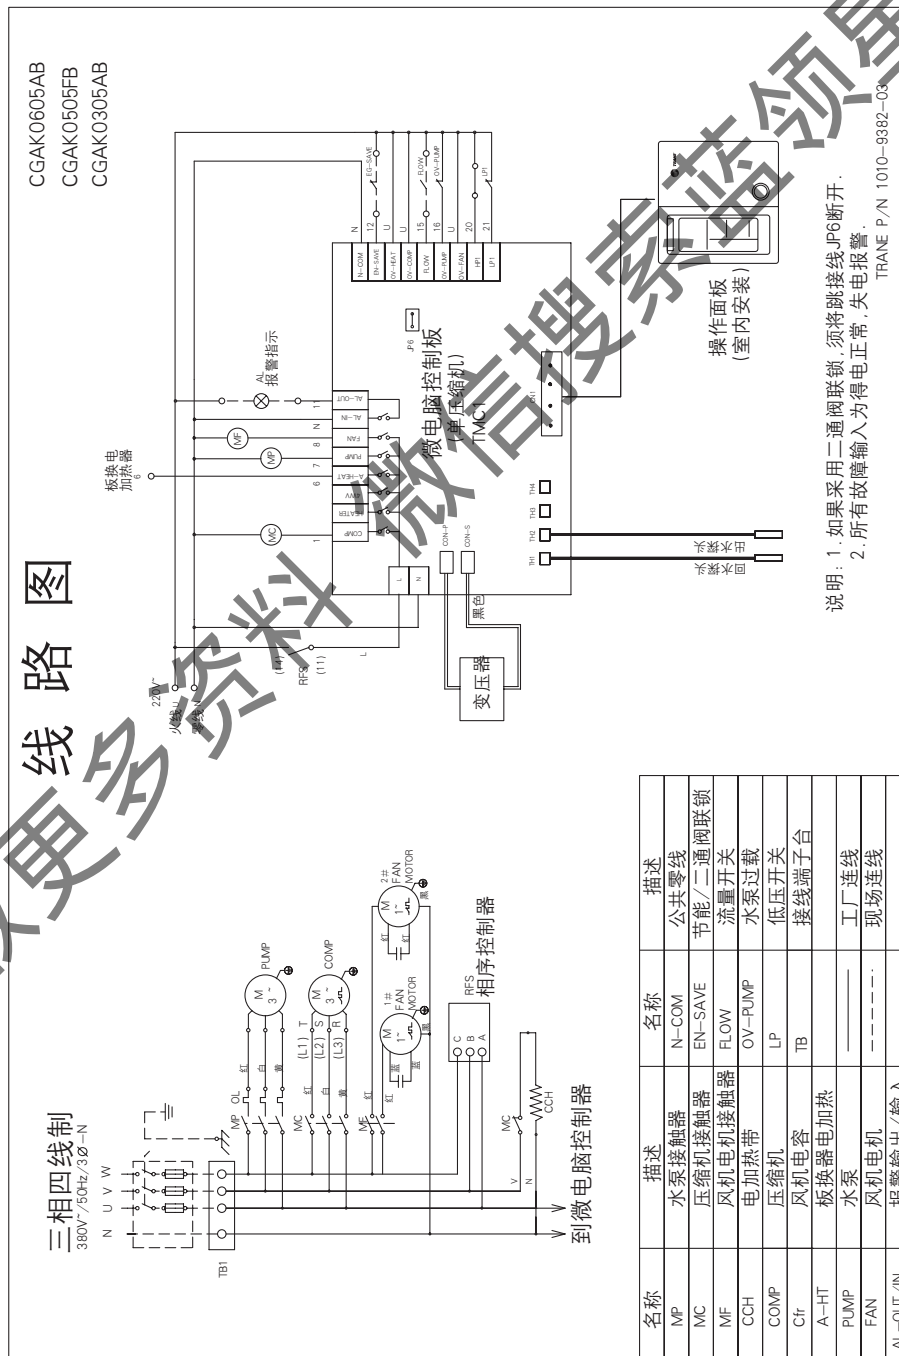

说明: 1. 如果采用二通阀联锁, 须将跳接线JP6断开。  
2. 所有故障输入为得电正常, 失电报警。

TRANE P/N 1010-9382-03

获取更多资料 微信搜索 蓝领星球