
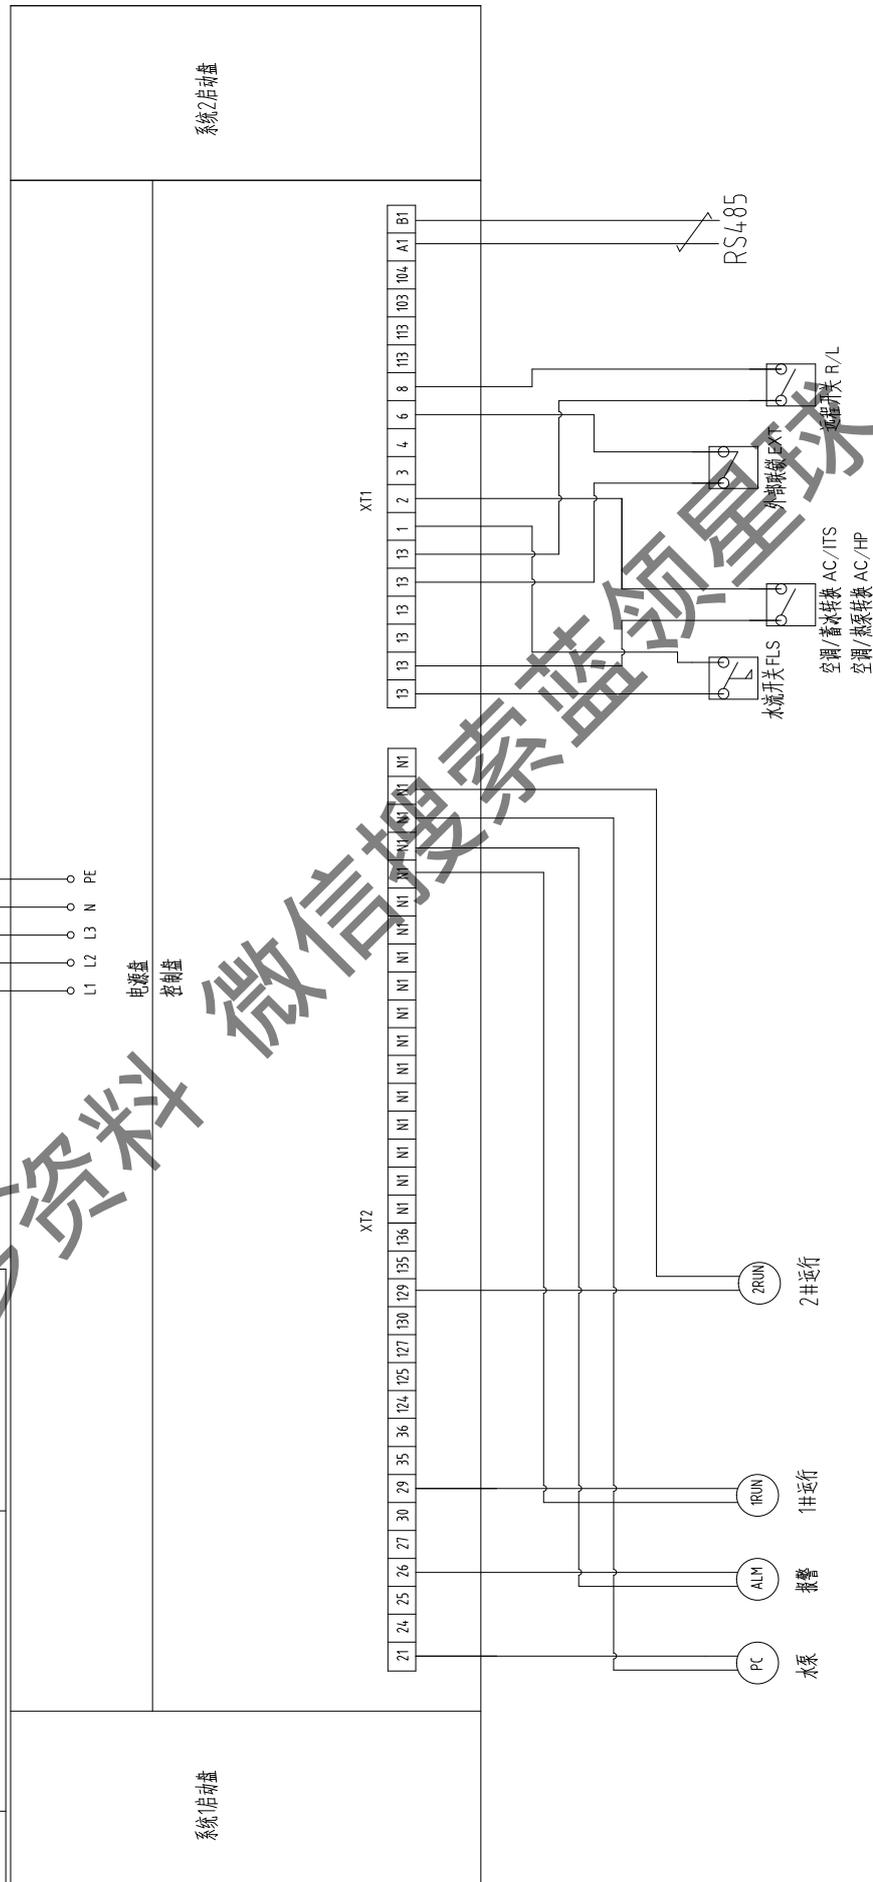


CODE	描述	备注	REMARK
FLS	水流开关		
AC/ITS	空调/蓄冰转换		
AC/HP	空调/热泵转换		
EXT	外接报警		
R/L	远程开关		开关的接触电阻小于0.5欧
PC	水泵		
ALM	报警		AC220V 有源输出- 备用输出功率<5W
RUN	运行		

NOTE:

- 1、如果没有“外部报警EXT”，请短接端子“6”和“13”。
- 2、导线的选择遵守用户所在地的规范。
- 3、如果用户端是三相4线(L1\N\L2\L3\PE)，请在柜内的短接端子“N”和“PE”。
- 4、水流开关、模式转换开关、外部报警、远程开关的接触电阻小于0.5欧。
- 5、从485转换器到端子的485通讯电缆一定要是同一种线缆。
- 6、采用特性阻抗120±20%欧姆，双绞线电缆作总线。
- 7、通信线的长度应小于1000米。

电源 (380 /400/4.15V, 3~N, PE, 50HZ)



附1：现场接线图