


6.2 室内机 YDCP07-45 电气原理图

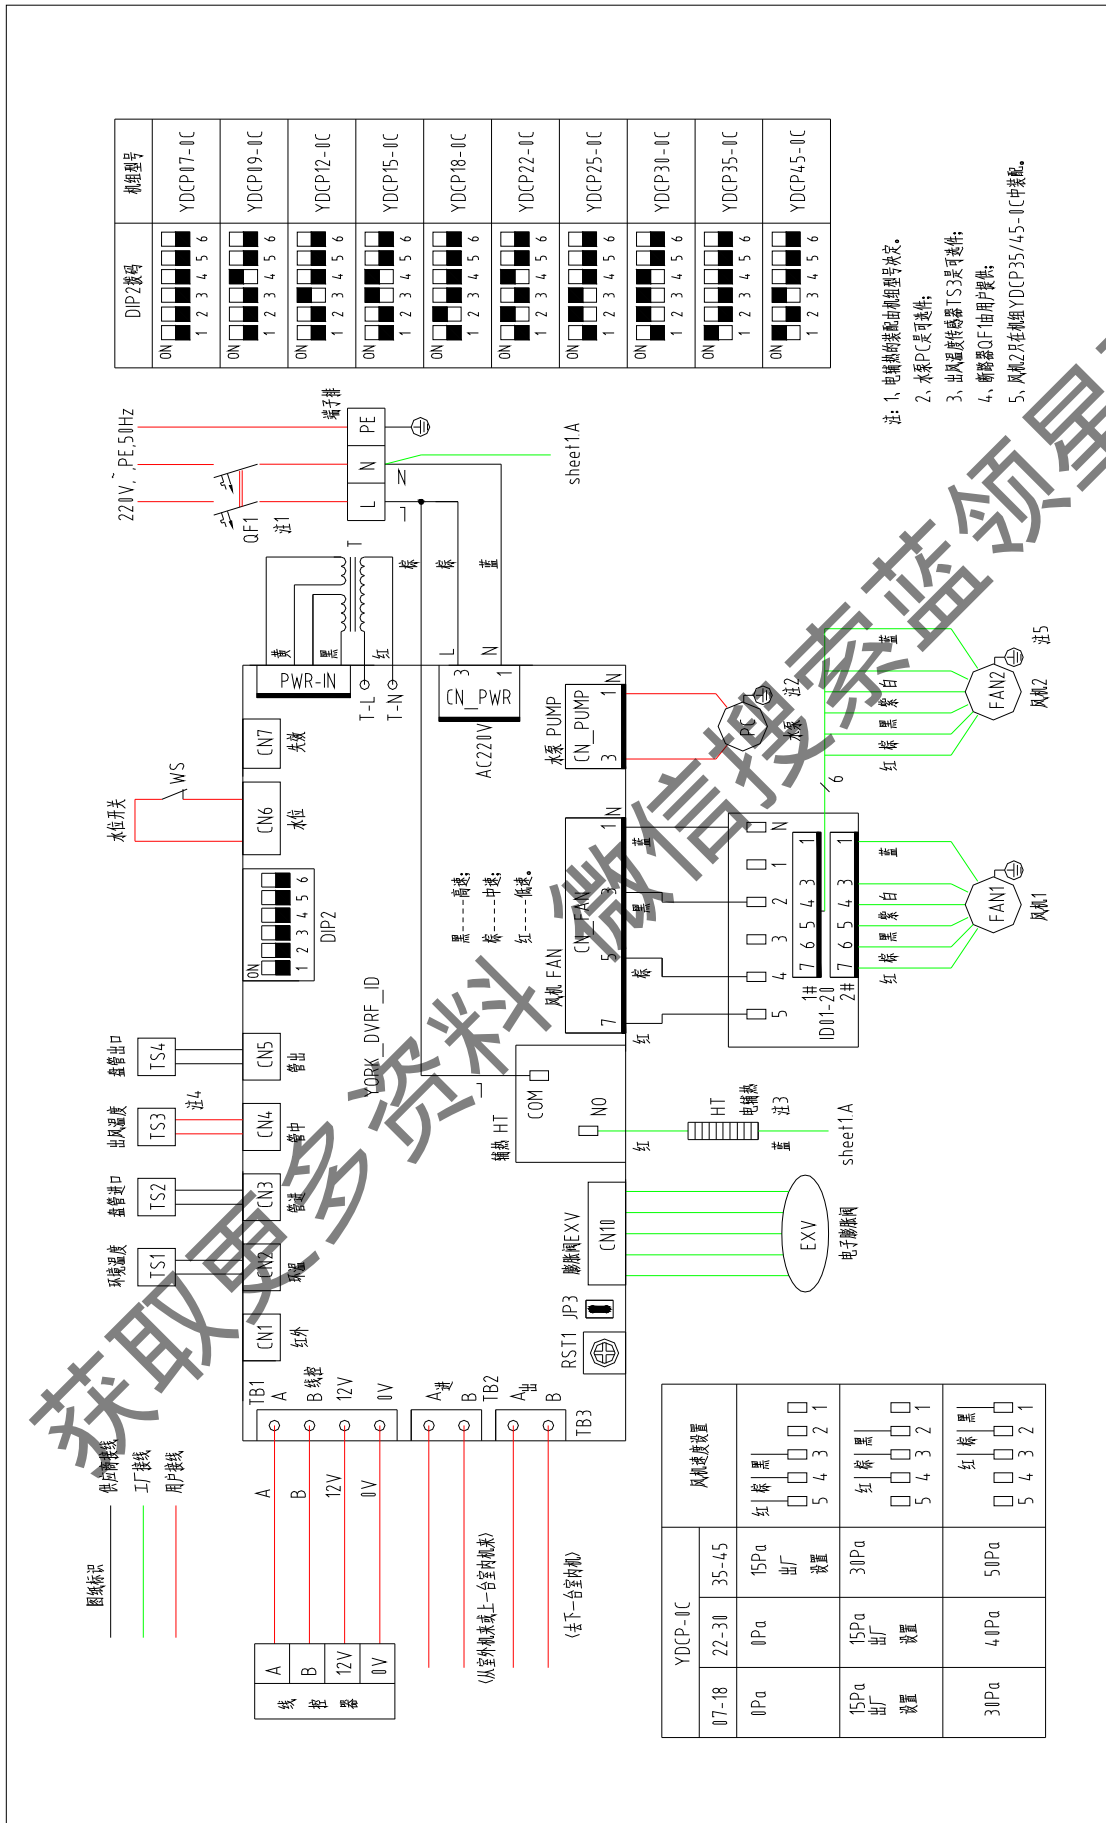

- 注1: 电辅热的接法由机型型号决定。
- 注2: 水泵PC是可选项。
- 注3: 出风温度传感器TS3是可选项。
- 注4: 断路器QF由用户提供。
- 注5: 风机2在机组YDCP35/45-0C中连接。

YDCP-0C	风机风速设置
07-18	0Pa
22-30	35-45
15Pa	15Pa
出厂	设置
30Pa	30Pa
15Pa	15Pa
出厂	设置
4.0Pa	4.0Pa
30Pa	30Pa