


志高空调故障代码维修—高电压保护

L2: 直流母线高电压保护。

①测量电源电压，如果电源相电压超过 **265V**，则很可能报 **L2**

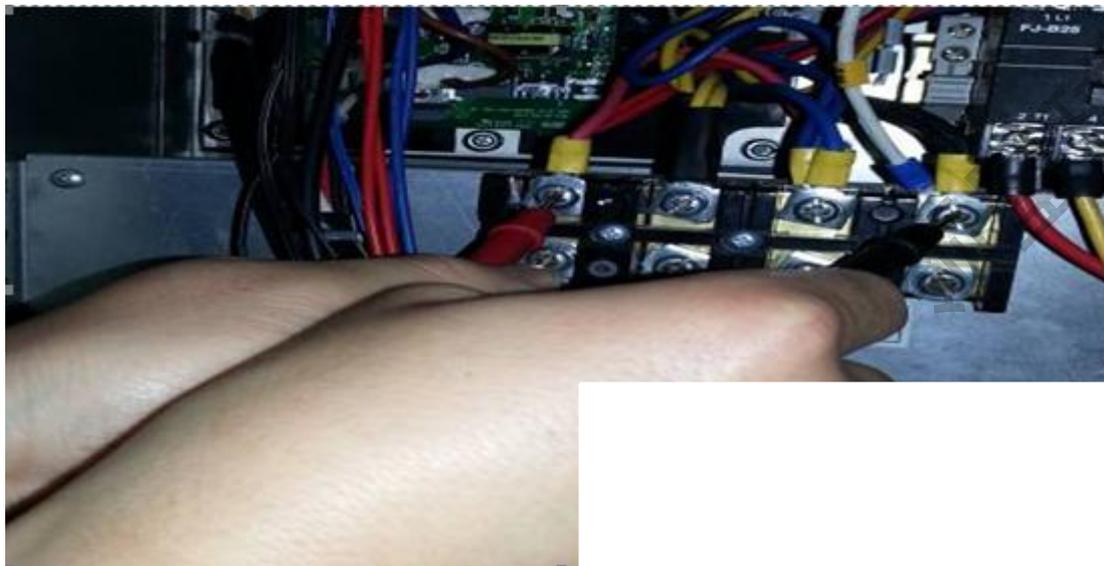

解决方案：如果电源输入电压超过 **265V** 则要求整改电源，如果电压正常则更换压缩机模块板。

获取更多资料