
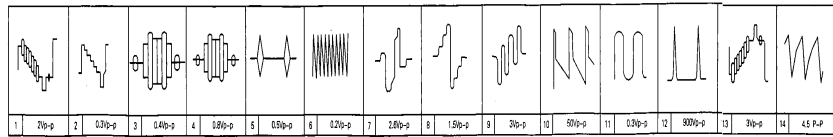


康佳 T5429E

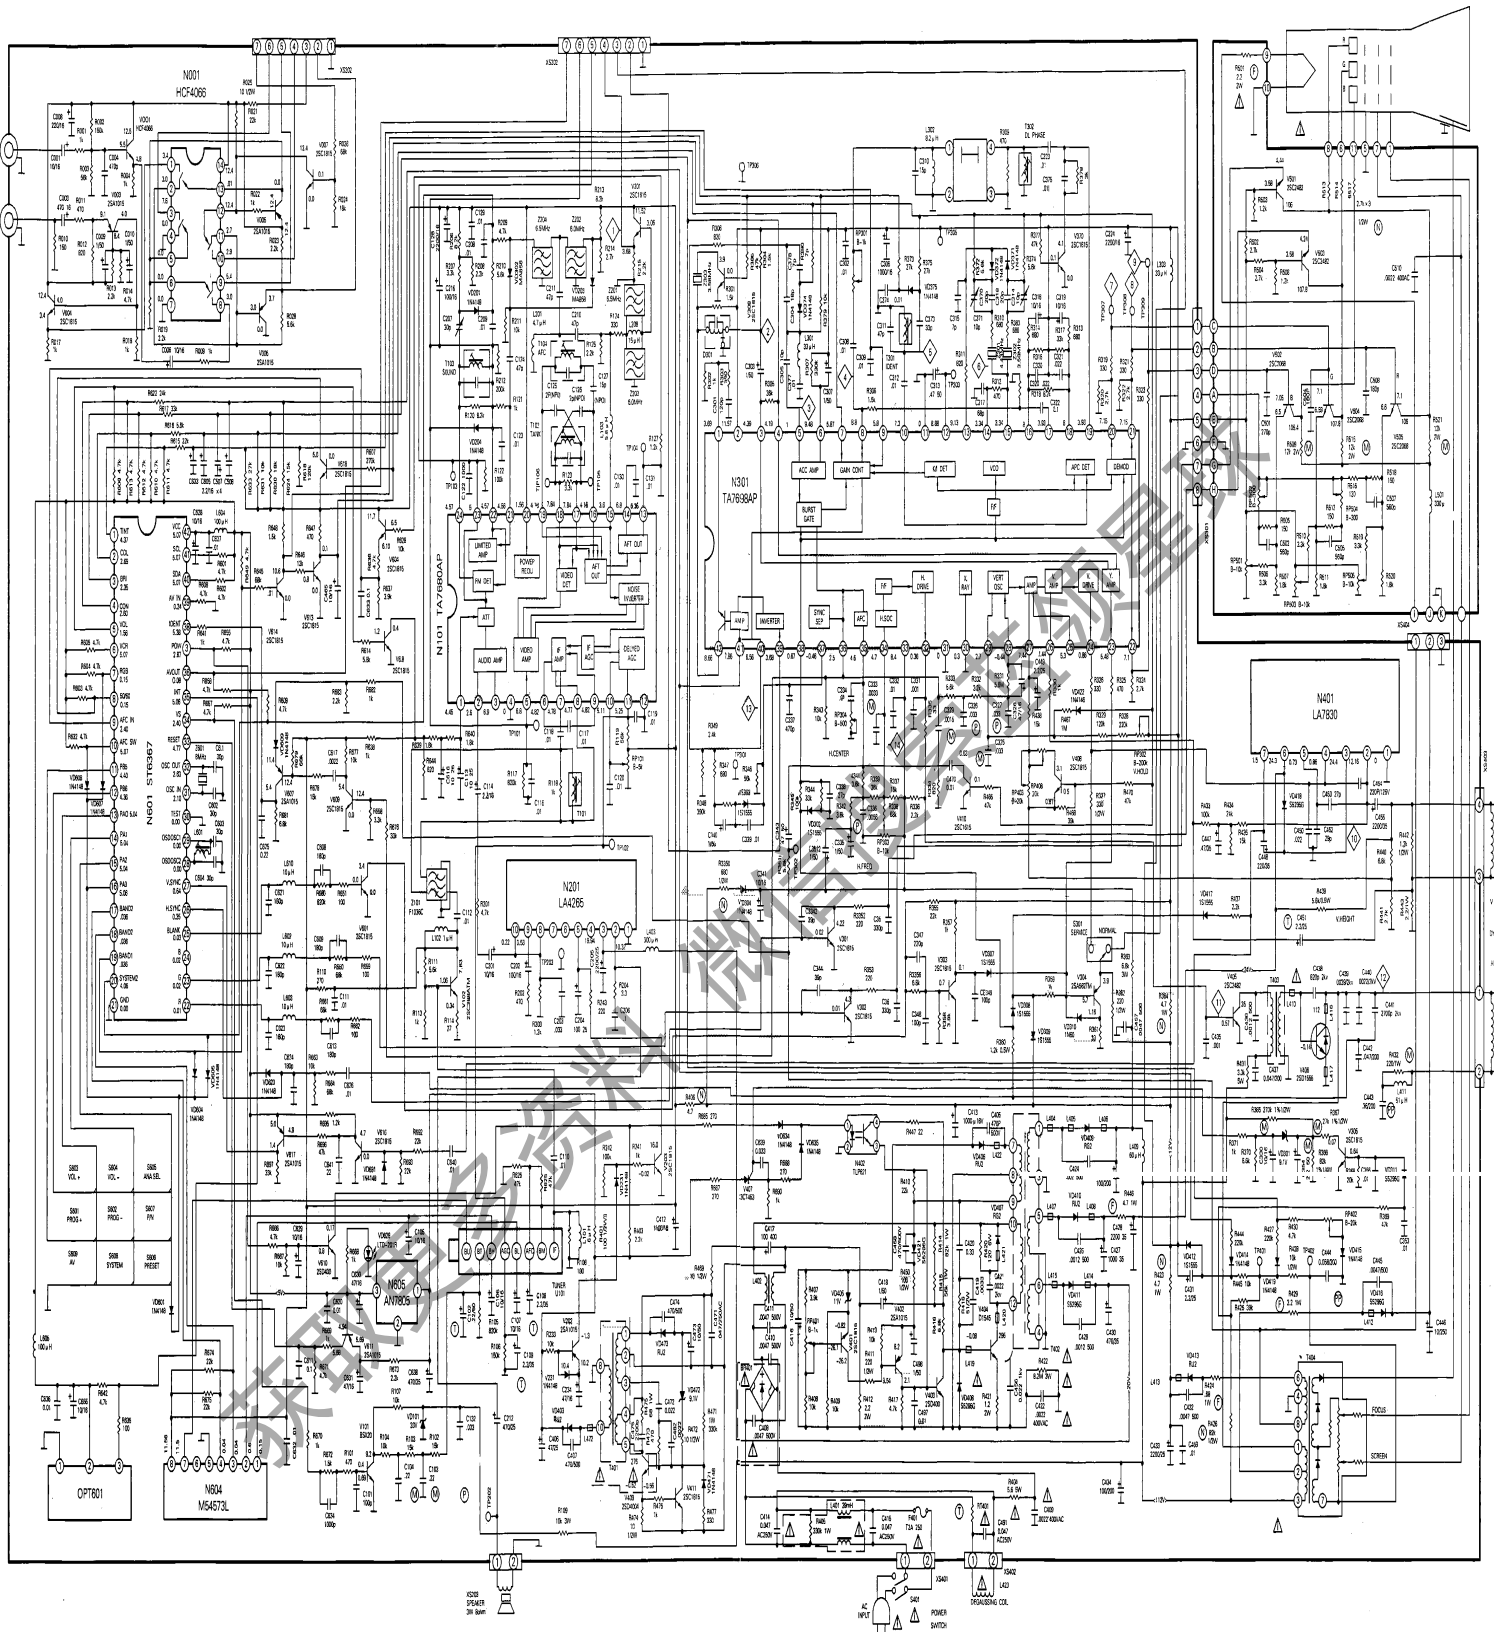

1. 电容单位除另有注明外,均以pF为单位。
2. 电容耐压除另有注明外,均为50V。
3. 电阻除下列注明外,其余均为碳膜电阻。
4. 电阻除下列注明外,其余均为膜电阻。
5. 电阻除下列注明外,其余均为碳膜电阻。
6. 用数字万用表测试测量点对机壳地线的电压,测量条件如下:
对比度:最大位置
亮度:中间位置
色度:中间位置
输入信号:0.05dBμV
7. 所有波形均在接收彩色信号,各控制钮在正常位置时用带示波器测量。
8. 本原理图如有更改,恕不通知。

注意:凡有△符号的零件对安全极为重要,只能换用指定号码。